

**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ПОТОК CR-1**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ДИАГНОСТИКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
COMMON RAIL**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание устройства	4
1.1. Назначение устройства	4
1.2. Внешний вид устройства	4
1.3. Технические характеристики	6
2. Подготовка к работе	6
3. Работа с устройством	7
3.1. Включение устройства	7
3.2. Выбор номера форсунки	8
3.3. Выбор тестплана	8
3.4. Управление предварительным нагревом и запуск	9
3.5. Настройка количества импульсов преднагрева	9
3.6. Диагностирование	10
4. Настройка устройства	12
4.1. Вход в режим настройки	12
4.2. Настройка режим управления давлением	12
4.3. Выбор датчика давления	13
4.4. Калибровка датчика давления	14
4.5. Выбор номеров диагностируемых каналов	15
4.6. Выбор схемы управления шторкой-задвижкой	16
4.7. Настройка времени срабатывания шторы-задвижки	18
4.8. Настройка режима измерения	19
4.9. Настройка сигналов клавиатуры	19
5. Звуковые сигналы	20
6. Аварийные сообщения системы	20
7. Работа с программой "Поток CR-1"	23
7.1. Назначение и системные требования	23
7.2. Установка программы	23
7.3. Выбор режима работы	23
7.4. Режим диагностирования форсунок	24
7.4.1. Внешний вид и элементы управления программы в режиме диагностирования форсунок.....	24
7.4.2. Выбор форсунки.....	25
7.4.3. Выбор тестплана.....	25
7.4.4. Корректировка параметров тестплана.....	25
7.4.5. Выбор номеров диагностируемых каналов.....	25
7.4.6. Управление предварительным нагревом и запуск.....	25
7.4.7. Диагностирование.....	26
7.4.8. Просмотр осциллограмм тока.....	26
7.4.9. Формирование отчета диагностирования.....	27
7.4.10. Создание пользовательских тестпланов.....	27
7.5. Режим диагностирования насосов	28
7.5.1. Внешний вид и элементы управления программы в режиме диагностирования насосов.....	28
7.5.2. Задание параметров тестирования и запуск.....	29
7.5.3. Диагностирование.....	29
7.6. Измерение и регулирование частоты вращения двигателя насоса29	
7.7. Измерение и регулирование температуры	30
7.8. Просмотр осциллограммы давления	31
7.9. Настройка устройства	31

7.9.1. Настройка режима управления давлением.....	32
7.9.2. Выбор датчика давления.....	33
7.9.3. Калибровка датчика давления.....	33
7.9.4. Выбор схемы управления шторкой-задвижкой.....	33
7.9.5. Настройка времени срабатывания шторки-задвижки.....	35
7.9.6. Настройка режима измерения.....	35
7.9.7. Настройка тахометра.....	36
7.9.8. Настройка направления вращения двигателя насоса.....	36
7.9.9. Настройка режима управления двигателем насоса.....	37
7.9.10. Калибровка частотного преобразователя.....	37
7.9.11. Настройка управления частотным преобразователем.....	37
7.9.12. Настройка цифровых термодатчиков.....	38
7.9.13. Настройка режима управления температурой.....	39
7.9.14. Настройка отчета диагностирования.....	40
7.9.15. Обновление программного обеспечения устройства.....	41
8. Гарантии изготовителя	42
9. Комплект поставки	42
10. Свидетельство об упаковывании	43
Приложение А	44

1. Описание устройства

1.1. Назначение устройства

Устройство "Поток CR-1" предназначено для диагностирования дизельных форсунок фирм BOSCH, DENSO, DELPHI, PIEZO Сименс на стенде.

В устройстве встроены тестпланы для форсунок фирмы Bosch, DENSO, DELPHI.

Устройство обеспечивает:

- диагностирование форсунок системы подачи топлива Common Rail фирм BOSCH, DENSO, DELPHI, PIEZO Сименс;
- одновременное диагностирование до 4-х форсунок;
- измерение времени срабатывания механического клапана форсунки (VIP);
- диагностирование насосов Common Rail системы CP1, CP2;
- настраиваемый преднагрев форсунок;
- управление шторкой-задвижкой (3 схемы);
- управление частотным преобразователем (доступно только при работе с ПК);
- выбор направления вращения двигателя насоса;
- измерение частоты вращения двигателя насоса;
- измерение температуры и управление кондиционером;
- выбор используемого датчика давления;
- автоматическое, ручное либо внешнее управление давлением;
- параллельную работу 2-х регуляторов давления;
- автоматическую защиту от перегрузки по току форсунок и регуляторов давления;
- подключение к ПК;
- отображение осциллограмм тока через обмотки электромагнитных форсунок;
- печать результатов диагностирования.

1.2. Внешний вид устройства

Устройство выпускается в металлическом корпусе. Внешний вид устройства представлен на рисунке 1.1.

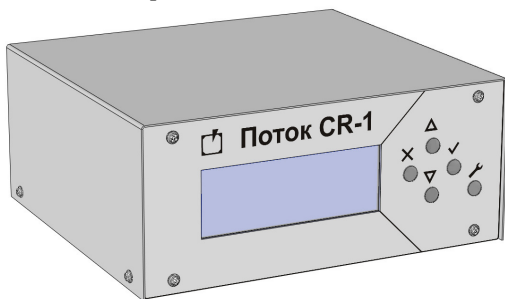


Рисунок 1.1 - Общий вид устройства

На передней панели устройства (рис.1.2) находятся:

- Жидкокристаллический индикатор;
- Клавиши управления (См. табл. 1.1).

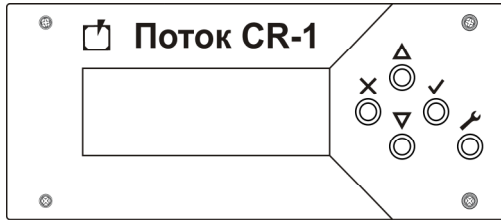







Рисунок 1.2 – Передняя панель

Таблица 1.1 – Описание клавиш управления

Графическое обозначение	Назначение
	Перемещение списка вперед Перемещение курсора вверх Увеличение числового значения
	Перемещение списка назад Перемещение курсора вниз Уменьшение числового значения
	Подтверждение выбора Закрытие аварийных сообщений Сохранение измененного числового значения
	Остановка тестирования Возврат в предыдущий пункт меню
	Переход в меню "Настройка" Отображение температур

На задней панели устройства (рис.1.3) находятся:

- Разъем "Форсунки" для подключения форсунок;
- Разъем "Датчик давления" для подключения датчика давления;
- Разъем "Регуляторы" для подключения регуляторов давления;
- Разъем "Выходы" для подключения шторки-задвижки и схемы управления кондиционером (см. приложение А, рис. А.1);
 - Разъем "Датчики" для подключения концевых выключателей защитного ограждения, датчика частоты вращения, цифровых термометров;
 - Разъем "Управление ПЧ" для подключения схемы управления частотным преобразователем по интерфейсу 0-10 В;
 - Разъем "USB" для подключения к персональному компьютеру;
 - Выключатель клавишный "Сеть";
 - Разъем "220 В, 50 Гц" для подключения кабеля сетевого питания.



Рисунок 1.3 – Задняя панель

1.3. Технические характеристики

Технические характеристики устройства приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Технические характеристики устройства

Наименование	Значение
Напряжение питания, В	~220 В ±10%
Потребляемая мощность, Вт, не более	100
Параметры выходов для подключения шторки	7 А при переменном напряжении не более 240 В 50 Гц или 7 А при постоянном напряжении не более 30 В
Параметры выхода для управления кондиционером	7 А при переменном напряжении не более 240 В 50 Гц или 7 А при постоянном напряжении не более 30 В
Параметры выхода для управления частотным преобразователем	– диапазон напряжений: 0 – 10 В; – максимальный ток: 20 мА.
Степень защиты корпуса	IP21
Габаритные размеры прибора, мм	260x250x120
Масса прибора, кг, не более	5
Средний срок службы, лет	8

2. Подготовка к работе

1. Подключить форсунки через кабель-переходник к одноименному разъему.
2. Подключить датчик давления через кабель-переходник к одноименному разъему.
3. Подключить регуляторы давления через кабель-переходник к одноименному разъему.

Управление давлением осуществляется только штатным регулятором высокого давления, установленном на рейке, либо на насосе системы СР1.

При использовании насоса системы СР3 необходимо установить рейку с регулятором давления от системы СР1, подключать к устройству регулятор низкого давления насоса СР3 запрещено!

4. Подключить к разъему "Датчики" через кабель-переходник концевой выключатель защитного ограждения (см. приложение А, рис. А.1).

5. При использовании шторки-задвижки перекрывающей подачу тестовой жидкости в мерные емкости подключить к разъему "Выходы" через кабель-переходник схему управления шторкой (см. приложение А, рис. А.2).

Допустимые электрические параметры выхода к которому подключается схема управления шторкой приведены в таблице 1.2. Если ток потребления схемы управления выше допустимого, то необходимо установить промежуточное реле.

6. При необходимости измерения частоты вращения двигателя подключить к разъему "Датчики" через кабель-переходник датчик частоты вращения (см. приложение А, рис. А.1).

7. При использовании управления частотным преобразователем подключить к разъему "Управления ПЧ" через кабель-переходник схему управления частотным преобразователем (см. приложение А, рис. А.3).

8. При необходимости контролирования температуры подключить к разъему "Датчики" через кабель-переходник цифровые термодатчики (см. приложение А, рис. А.1).

9. При необходимости регулирования температуры подключить к разъему "Выходы" через кабель-переходник схему управления кондиционером (см. приложение А, рис. А.2).

Допустимые электрические параметры выхода к которому подключается схема управления кондиционером приведены в таблице 1.2. Если ток потребления схемы управления выше допустимого, то необходимо установить промежуточное реле.

10. Подключите сетевой кабель к разъему питания и к сети переменного тока 220В/50Гц.

11. Включите устройство (см. пункт 3.1).

12. Произведите настройку устройства (см. пункт 4).

3. Работа с устройством

3.1. Включение устройства

Перед началом работы с устройством внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Произведите внешний осмотр устройство и соединительных кабелей, на предмет механических повреждений.

Для включения устройства переведите выключатель клавишный, находящийся на задней панели прибора, в положение " I ".

При включении устройства на экране отображается следующая информация (рис.3.1):

- название устройства;
- версия программного обеспечения;

- серийный номер устройства.

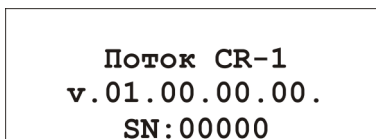


Рисунок 3.1 – Стартовый экран

3.2. Выбор номера форсунки

Перед диагностированием необходимо выбрать номер форсунки. Экран выбора номера форсунки представлен на рис.3.2.

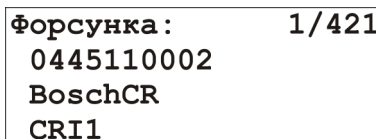


Рисунок 3.2 – Экран выбора номера форсунки

На экране отображено:

- номер выбранной форсунки по списку;
- количество форсунок в списке;
- номер выбранной форсунки;
- производитель выбранной форсунки;
- обозначение типа выбранной форсунки.

Для изменения номера форсунки нажмите клавиши Δ либо ∇ .

Для перехода к выбору тестпланов текущей форсунки нажмите клавишу \checkmark .

3.3. Выбор тестплана

Для диагностируемой форсунки необходимо выбрать тестплан. Экран выбора тестплана представлен на рис.3.3.

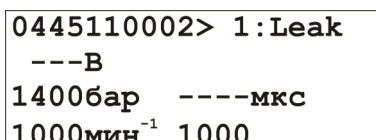


Рисунок 3.3 – Экран тестпланов

На экране отображено:

- название выбранной форсунки;
- номер выбранного тестплана;

- название выбранного тестплана;
- напряжение заданное тестпланом (только для PiezoCR форсунок);
- давление заданное тестпланом;
- длительность импульса заданная тестпланом (отображается только для пользовательских форсунок);
- частота подачи импульсов;
- количество импульсов тестплана.

Для изменения номера тестплана нажмите клавиши **Δ** либо **∇**.

Для возврата к экрану выбора форсунок нажмите клавишу **X**.

Для перехода к выбору варианта запуска диагностирования нажмите клавишу **✓**.

3.4. Управление предварительным нагревом и запуск

Для того чтобы уменьшить погрешность измерения, связанную с тепловыми расширениями форсунки, рекомендуется перед замером объемной производительности произвести предварительный нагрев форсунки.

При выполнении преднагрева шторка-задвижка перекрывает подачу тестовой жидкости в мерные емкости. После подачи заданного пользователем количества импульсов преднагрева (см. пункт 3.5.), шторка открывается и происходит подача импульсов, количество которых задано в тестплане.

Для запуска диагностирования с предварительным нагревом, необходимо в окне выбора варианта запуска (рис. 3.4) клавишами **Δ, ∇** выбрать пункт "Вкл преднагрев" и нажать клавишу **✓**.

Для запуска диагностирования без предварительного нагрева, необходимо в окне выбора варианта запуска (рис. 3.4) клавишами **Δ, ∇** выбрать пункт "Выкл преднагрев" и нажать клавишу **✓**.

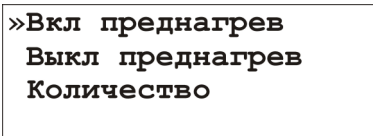


Рисунок 3.4 – Экран выбора варианта запуска

Для возврата к экрану выбора тестпланов нажмите клавишу **X**.

3.5. Настройка количества импульсов преднагрева

Для задания количества импульсов преднагрева необходимо в окне выбора варианта запуска (рис. 3.4) клавишами **Δ, ∇** выбрать пункт "Количество" и нажать клавишу **✓**.

При помощи клавиш Δ, ∇ задать необходимое значение в окне настройки количества импульсов преднагрева (рис. 3.5) и нажать клавишу \checkmark для сохранения отредактированного значения.

Для возврата к экрану выбора варианта запуска нажмите клавишу \times .

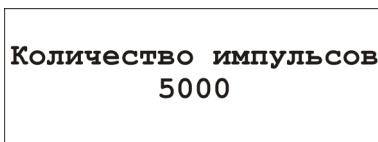


Рисунок 3.5 – Экран настройки количества импульсов преднагрева

3.6. Диагностирование

При диагностировании на экране отображается следующая информация (рис. 3.6):

- текущий этап диагностирования (см. табл. 3.1);
- номер текущего тестплана;
- название текущего тестплана;
- текущее давление;
- давление тестплана;
- коэффициент заполнения сигнала регулятора давления
(в режиме ручного управления давлением изменяется клавишами

Δ, ∇)

- количество оставшихся импульсов до окончания текущего этапа диагностирования;
- время срабатывания механического клапана (VIP) форсунки 1;
- время срабатывания механического клапана (VIP) форсунки 3;
- время срабатывания механического клапана (VIP) форсунки 2;
- время срабатывания механического клапана (VIP) форсунки 4.

Таблица 3.1 – Этапы диагностирования



Этап диагностирования	Значение
Уст. обор.	Ожидание пока частота вращения двигателя не достигнет указанного значения.
Уст. давл.	Ожидание пока давление в системе не достигнет значения указанного в тестплане.
Преднагрев	Подача заданного пользователем количества импульсов активации на форсунку при закрытой шторке-задвижке.
Измерение	Подача тестпланом количества импульсов активации на форсунку при открытой шторке-задвижке.

Продолжение таблицы 3.1

-----	Подача импульсов активации на форсунку при закрытой шторке-задвижке.
Ожидание	Ожидание времени срабатывания шторки-задвижки (см. пункт 4.7).

Измерение 2:VL			
1351/1350бар 9% 761			
1	249мс	3	256мс
2	251мс	4	248мс

Рисунок 3.6 - Экран диагностирования

Для отображения значений температур (рис. 3.7) нажмите клавишу , для возврата к экрану диагностирования повторно нажмите клавишу .

T1: 42.4°	T5: 44.3°
T2: 41.7°	T6: 48.9°
T3: 37.1°	T7: 43.4°
T4: 39.0°	T8: 22.8°

Рисунок 3.7 - Экран отображения температур

Для остановки диагностирования и отображения значений объемной производительности форсунки указанных в тестплане (рис. 3.8) нажмите клавишу **X**, для возврата к экрану выбора тестпланов повторно нажмите клавишу **X**.

Нал:	41.5 - 49.9
Обр:	18.0 - 64.0
1	249мс 3 256мс
2	251мс 4 248мс


Рисунок 3.8 - Экран отображения объемной производительности форсунки указанных в тестплане


На экране отображено:

- минимальное значение прямой подачи указанной в тестплане;
- максимальное значение прямой подачи указанной в тестплане;
- минимальное значение обратной подачи указанной в тестплане;
- максимальное значение обратной подачи указанной в тестплане;
- среднее время срабатывания механического клапана форсунки 1;
- среднее время срабатывания механического клапана форсунки 3;
- среднее время срабатывания механического клапана форсунки 2;
- среднее время срабатывания механического клапана форсунки 4.

4. Настройка устройства

4.1. Вход в режим настройки

Для перехода в режим настройки (рис. 4.1) необходимо, находясь в режиме выбора форсунки, нажать клавишу .

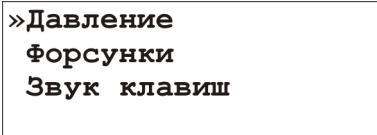


»Давление
Форсунки
Звук клавиш

Рисунок 4.1 – Экран главного меню режима настройки

4.2. Настройка режим управления давлением

Для настройки режима управления давлением необходимо:

1. В главном меню режима настройки (рис. 4.1) клавишами Δ, ∇ выбрать пункт "Давление" и нажать клавишу \checkmark .
2. В меню "Давление" (рис. 4.2) клавишами Δ, ∇ выбрать пункт "Управление" и нажать клавишу \checkmark .




»Управление
Датчик

109 бар

Рисунок 4.2 – Экран меню давление

3. В меню "Управление давлением" (рис. 4.3) клавишами Δ, ∇ выбрать режима управления давлением (установить флажок) при помощи клавиши \checkmark .

- Внешнее – управление давлением осуществляется внешним устройством;
- Авто – управление давлением осуществляется устройством "Поток CR-1" путем изменения коэффициента заполнения управляющего сигнала регулятора давления;
- Ручное – управление давлением осуществляется пользователем путем изменения коэффициента заполнения управляющего сигнала регулятора давления при помощи устройства "Поток CR-1".

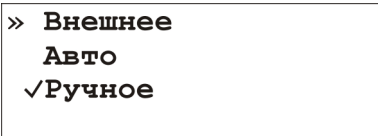

» Внешнее
Авто
✓Ручное

Рисунок 4.3 – Экран меню управления давлением

4. При выборе автоматического режима управлением давлением пользователю будет предложено задать скорость изменения давления.

Во избежание разрывов либо срывов топливоподающих магистралей рекомендуется использовать плавное нарастание и снижение давления. Нормальной скоростью изменения давления является 100-150 бар/с.

При помощи клавиш Δ , ∇ пользователю требуется установить необходимое значение в окне настройки скорости изменения давления (рис. 4.4) и нажать клавишу \checkmark для сохранения отредактированного значения.

Для возврата к экрану выбора режима управления давлением нажмите клавишу \times .

**Скорость
изменения давления
100бар/с**

Рисунок 4.4 – Экран настройки скорости изменения давления

4.3. Выбор датчика давления

Для выбора датчика давления необходимо:

1. В главном меню режима настройки (рис. 4.1) клавишами Δ , ∇ выбрать пункт "Давление" и нажать клавишу \checkmark .

2. В меню "Давление" (рис. 4.2) клавишами Δ , ∇ выбрать пункт "Датчик" и нажать клавишу \checkmark .

3. В меню "Датчик давления" (рис. 4.5) клавишами Δ , ∇ выбрать используемый датчик давления (установить флажок) при помощи клавиши \checkmark .

• **Внешний** – измерение давления осуществляется внешним устройством.

Автоматический режим управления давлением в таком режиме невозможен. Подача импульсов открытия на форсунки происходит сразу после запуска диагностики;

• 1500бар, 1800бар, 2200бар, 2500бар – штатные датчики Common Rail;

• 600бар* – пользовательский датчик давления с возможностью калибровки и задания диапазона измерения (см. пункт 4.4).

» **Внешний** 2500бар
 \checkmark 1500бар 600бар*
1800бар
2200бар

Рисунок 4.5 – Экран выбора датчика давления

Для возврата в меню "Давление" нажмите клавишу \times .

4.4. Калибровка датчика давления

В устройстве реализована возможность калибровки и задания диапазона измерения пользовательского датчика давления.

Для этого необходимо:

1. В главном меню режима настройки (рис. 4.1) клавишами Δ, ∇ выбрать пункт "Давление" и нажать клавишу \checkmark .
2. В меню "Давление" (рис. 4.2) клавишами Δ, ∇ выбрать пункт "Датчик" и нажать клавишу \checkmark .
3. В меню "Датчик давления" (рис. 4.5) клавишами Δ, ∇ выбрать пользовательский датчик давления и нажать клавишу \checkmark .
4. В меню пользовательского датчика давления (рис. 4.6) клавишами Δ, ∇ выбрать пункт "Калибровка" и нажать клавишу \checkmark .

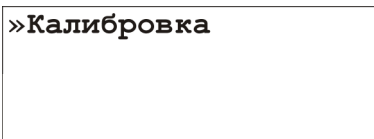


Рисунок 4.6 – Экран пользовательского датчика давления

5. Контролируя давление внешним манометром установить давление в системе 0 бар и нажать клавишу \checkmark . Экран первого этапа калибровки представлен на рис. 4.7.

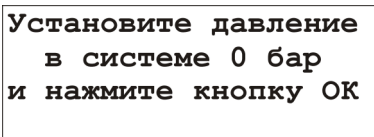


Рисунок 4.7 – Экран первого этапа калибровки

Для того чтобы прервать калибровку и вернуться к экрану выбора датчика давления нажмите клавишу \times .

6. Контролируя давление внешним манометром установить максимальное давление в системе (клавишами Δ, ∇ осуществляется изменение коэффициента заполнения управляющего сигнала регулятора давления) и нажать клавишу \checkmark . Экран второго этапа калибровки представлен на рис. 4.8.

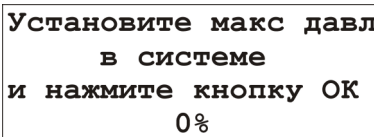


Рисунок 4.8 – Экран второго этапа калибровки

Для того чтобы прервать калибровку и вернуться к экрану выбора датчика давления нажмите клавишу \times .

7. Клавишами Δ, ∇ осуществить ввод показаний манометра и нажать клавишу \checkmark . Экран третьего этапа калибровки представлен на рис. 4.9.

**Введите
показания манометра
и нажмите кнопку ОК
Обар**

Рисунок 4.9 – Экран третьего этапа калибровки

Для того чтобы прервать калибровку и вернуться к экрану выбора датчика давления нажмите клавишу \times .

8. В случае успешного окончания калибровки на экране устройства появится соответствующее сообщение (рис. 4.10).

**Калибровка датчика
успешно завершена!**

Рисунок 4.10 – Экран окончания калибровки

Для того чтобы закрыть это сообщение и вернуться к экрану выбора датчика давления нажмите клавишу \checkmark .

4.5. Выбор номеров диагностируемых каналов

Для выбора номеров каналов на которые будут подаваться управляющие сигналы необходимо:

1. В главном меню режима настройки (рис. 4.1) клавишами Δ, ∇ выбрать пункт "Форсунки" и нажать клавишу \checkmark .
2. В меню "Форсунки" (рис. 4.11) клавишами Δ, ∇ выбрать пункт "Каналы" и нажать клавишу \checkmark .

**»Каналы
Шторка**

Рисунок 4.11 – Экран меню форсунки

3. В меню "Каналы" (рис. 4.12) клавишами Δ, ∇ выбрать номера каналов участвующих в диагностике (установить флажок) при помощи клавиши \checkmark .

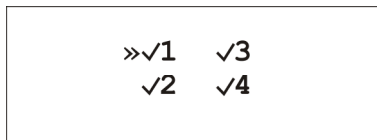


Рисунок 4.12 – Экран выбора номеров диагностируемых каналов

Для возврата в меню "Форсунки" нажмите клавишу X.

4.6. Выбор схемы управления шторкой-задвижкой

В большинстве случаев устройство работает в комплексе со стендом в котором размещены мерные емкости для замера объемной производительности форсунки. Подачу тестовой жидкости в мерный блок перекрывает электроуправляемая шторка-задвижка.

В устройстве реализованы 3 схемы управления шторкой-задвижкой:

Схема 1 "Двигатель" рекомендуется при использовании электродвигателя в качестве механизма управления шторкой. Схема представлена на рис. 4.13.

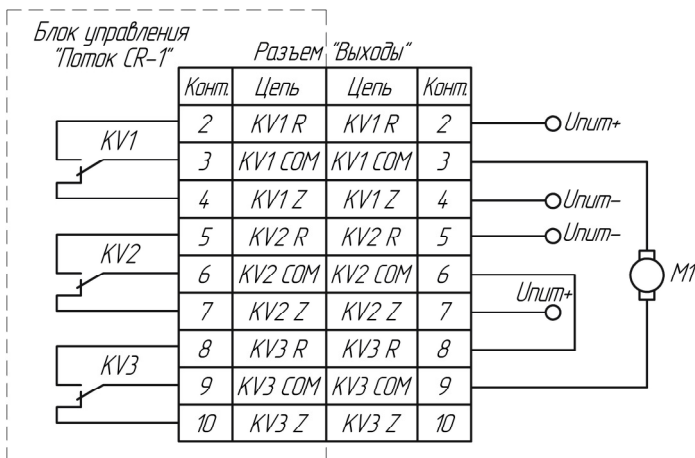


Рисунок 4.13 – Управление шторкой-задвижкой. Схема 1

Для открытия шторки устройство выполняет следующие действия:

1. Включаются реле KV1-KV3;
2. По истечению времени срабатывания шторки-задвижки (см. пункт 4.7.) реле KV3 выключается.

Для закрытия шторки устройство выполняет следующие действия:

1. Реле KV1, KV2 выключаются, а реле KV3 включается;
2. По истечению времени срабатывания шторки-задвижки (см. пункт 4.7.) реле KV3 выключается.

Схема 2 "Соленоид" рекомендуется при использовании одного электромагнита в качестве механизма управления шторкой. Схема представлена на рис. 4.14.



Рисунок 4.14 - Управление шторкой-задвижкой. Схема 2

Для открытия шторки включаются реле KV1;
 Для закрытия шторки выключаются реле KV1;

Схема 3 "Коромысло" рекомендуется при использовании двух электромагнитов в качестве механизма управления шторкой. Схема представлена на рис. 4.15.

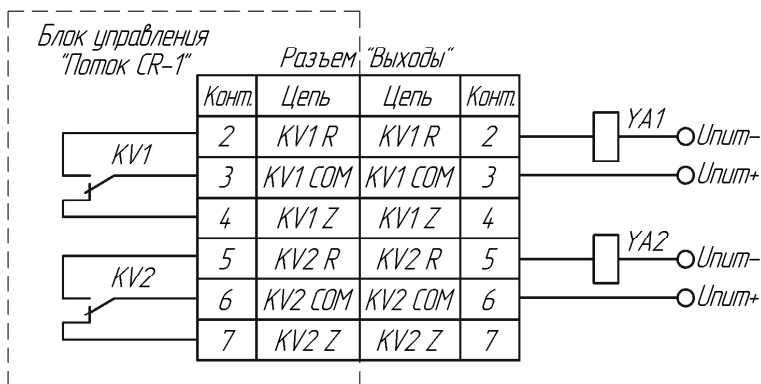


Рисунок 4.15 - Управление шторкой-задвижкой. Схема 3

Для открытия шторки устройство выполняет следующие действия:

1. Включаются реле KV1;
2. По истечении времени срабатывания шторки-задвижки (см. пункт 4.7.) реле KV1 выключается.

Для закрытия шторки устройство выполняет следующие действия:

1. Включаются реле KV2;
2. По истечении времени срабатывания шторки-задвижки (см. пункт 4.7.) реле KV2 выключается.

Для выбора схемы управления шторкой необходимо:

1. В главном меню режима настройки (рис. 4.1) клавишами Δ, ∇ выбрать пункт "Форсунки" и нажать клавишу \checkmark .
2. В меню "Форсунки" (рис. 4.11) клавишами Δ, ∇ выбрать пункт "Шторка" и нажать клавишу \checkmark .
3. В меню "Шторка" (рис. 4.16) клавишами Δ, ∇ выбрать пункт "Схема" и нажать клавишу \checkmark .

»Схема
Время срабатывания
Режим измерения

Рисунок 4.16 – Экран меню шторка

4. В меню "Схема шторки" (рис. 4.17) клавишами Δ, ∇ выбрать используемую схему управления шторкой (установить флажок) при помощи клавиши \checkmark .

» \checkmark Схема "Двигатель"
Схема "Соленоид"
Схема "Коромысло"

6

Рисунок 4.17 – Экран выбора схемы управления шторкой

Для возврата в меню "Шторка" нажмите клавишу \times .

4.7. Настройка времени срабатывания шторки-задвижки

Для уменьшения погрешности измерения рекомендуется настроить время физического срабатывания шторки.

Для этого необходимо:

1. В главном меню режима настройки (рис. 4.1) клавишами Δ, ∇ выбрать пункт "Форсунки" и нажать клавишу \checkmark .
2. В меню "Форсунки" (рис. 4.11) клавишами Δ, ∇ выбрать пункт "Шторка" и нажать клавишу \checkmark .
3. В меню "Шторка" (рис. 4.16) клавишами Δ, ∇ выбрать пункт "Время срабатывания" и нажать клавишу \checkmark .
4. В меню (рис. 4.18) клавишами Δ, ∇ задать время срабатывания шторки и нажать клавишу \checkmark для сохранения отредактированного значения.

**Время срабатывания
1000мс**

Рисунок 4.18 – Экран настройки времени срабатывания шторки

Для возврата в меню "Шторка" нажмите клавишу **X**.

4.8. Настройка режима измерения

Устройство позволяет выбрать режим измерения:

1. Режим одиночного измерения. В режиме одиночного измерения после проведения замера объемной производительности форсунки процесс диагностики будет автоматически остановлен.

2. Режим непрерывных измерений. В режиме непрерывных измерений после проведения замера объемной производительности форсунки, шторка-задвижка автоматически закроется, однако импульсы активации на форсунки не прекратятся. Для проведения следующего измерения (открытия шторки-задвижки) необходимо нажать клавишу **✓**.

Для выбора режима измерения необходимо:

1. В главном меню режима настройки (рис. 4.1) клавишами **Δ, ▽** выбрать пункт "Форсунки" и нажать клавишу **✓**.

2. В меню "Форсунки" (рис. 4.11) клавишами **Δ, ▽** выбрать пункт "Шторка" и нажать клавишу **✓**.

3. В меню "Шторка" (рис. 4.16) клавишами **Δ, ▽** выбрать пункт "Режим измерения" и нажать клавишу **✓**.

4. В меню "Режим измерения" (рис. 4.19) клавишами **Δ, ▽** выбрать необходимый режим измерения (установить флажок) при помощи клавиши **✓**.

**»✓Одиночное
Непрерывное**

Рисунок 4.19 – Экран выбора режима измерения

Для возврата в меню "Шторка" нажмите клавишу **X**.

4.9. Настройка сигналов клавиатуры

В устройстве реализован звуковой сигнал подтверждения нажатия клавиши.

При желании этот звук можно выключить.

Для этого необходимо:

1. В главном меню режима настройки (рис. 4.1) клавишами Δ, ∇ выбрать пункт "Звук клавиш" и нажать клавишу \checkmark .

2. В меню "Звук клавиш" (рис. 4.20) клавишами Δ, ∇ выбрать соответствующий пункт меню (установить флажок) при помощи клавиши \checkmark .

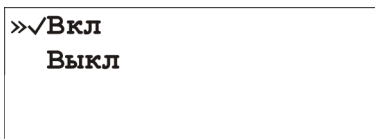


Рисунок 4.20 – Экран настройки звукового сигнала клавиш

Для возврата в меню "Настройки" нажмите клавишу \times .

5. Звуковые сигналы

В устройстве реализована звуковая индикация. Расшифровка звуковых сигналов приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Расшифровка звуковых сигналов устройства

Длительность сигнала	Длительность паузы	Значение
0,08 с	Одиночный	Подтверждение нажатия клавиши
0,5 с	0,25 с	Давление в системе отличается от давления заданного в тестплане более чем на 35 бар
1,5 с	1 с	Коэффициент заполнения управляющего сигнала регулятора давления выше 49,9%
Непрерывный	_____	Во время диагностирования произошла внештатная ситуация (см. пункт 6)

6. Аварийные сообщения системы

В случае возникновения внештатных ситуаций в процессе диагностирования, на экране устройства появляются сообщения об ошибке. Для закрытия этих сообщений необходимо нажать клавишу \checkmark .

Возможны следующие сообщения:

Ошибка датчика давления. Уведомление о том что выходной сигнал датчика давления вышел из допустимых пределов (0,5 – 4,5 В). Пример сообщения представлен на рисунке 6.1.

**Ошибка
датчика давления**

Рисунок 6.1 – Экран сообщения об ошибке давления

Недостаточный предел измерения датчика. Уведомление о том что была попытка запустить диагностику по тестплану значение давления в котором больше чем предел измерения используемого датчика давления. Пример сообщения представлен на рисунке 6.2.

**Давление тестплана
больше чем
предел измерения
датчика давления**

Рисунок 6.2 – Экран сообщения о диапазоне датчика давления

Защита от перегрузки по току. Уведомление о том что сила тока в обмотке электроклапана форсунки либо регулятора давления превысила допустимое значение. Пример сообщения представлен на рисунках 6.3, 6.4.

**Защита по току
Форсунка 1**

Рисунок 6.3 – Экран сообщения о перегрузке по току форсунки

**Защита по току
Регулятор 1**

Рисунок 6.4 – Экран сообщения о перегрузке по току регулятора давления

Ошибка регулятора давления. Уведомление о том что коэффициент заполнения управляющего сигнала регулятора давления превысил 99%. Пример сообщения представлен на рисунке 6.5.

**Ошибка
регулятора давления**

Рисунок 6.5 – Экран сообщения о превышении коэффициента заполнения

Не закрыто защитное ограждение. Уведомление о том что в процессе диагностирования форсунок было открыто защитное ограждение. Пример сообщения представлен на рисунке 6.6.

**Не закрыто
защитное ограждение**

Рисунок 6.6 – Экран сообщения о не закрытом защитном ограждении

Не выбрана ни одна форсунка. Уведомление о том что была попытка запустить диагностику, в которой не участвует ни один канал. Пример сообщения представлен на рисунке 6.7.

**Не выбрана
ни одна форсунка**

Рисунок 6.7 – Экран сообщения о запуске теста без форсунок

Недоступно автоматическое управление давлением. Уведомление о том что была попытка запустить диагностику, с автоматическим режимом управления давлением, при измерении давления с помощью внешнего устройства. Пример сообщения представлен на рисунке 6.8.

**Без датчика давления
недоступен режим
АВТОМАТИЧЕСКОГО
управления давлением**

Рисунок 6.8 – Экран сообщения о недоступности автоматического управления давлением

7. Работа с программой "Поток CR-1"

7.1. Назначение и системные требования

Программа «Поток CR-1» предназначена для работы совместно с устройством и обладает расширенными возможностями управления и настройки устройства.

Программа позволяет:

1. Производить управление диагностикой с персонального компьютера.

2. Просматривать осциллограммы тока через обмотки электромагнитных форсунок и графики изменения давления.

3. Измерять и регулировать частоту вращения двигателя насоса.

3. Измерять и регулировать температуру.

4. Редактировать тестпланы пользовательских форсунок.

5. Формировать отчет диагностирования.

6. Обновлять ПО устройства.

Программа работает на компьютере с установленной операционной системой не ниже Windows XP.

7.2. Установка программы

Для установки программы запустите файл Potok_CR-1_setup.exe и следуйте инструкциям.

Для работы программы с устройством, необходимо подключить его к персональному компьютеру по интерфейсу USB при помощи кабеля типа AM-BM и включить питание.

7.3. Выбор режима работы

При запуске приложения пользователю предлагается выбрать режим работы:

– диагностирование форсунок;

– диагностирование насосов.

Внешний вид окна выбора режима работы представлен на рисунке 7.1.



Рисунок 7.1 – Окно выбора режима работы

7.4. Режим диагностирования форсунок

7.4.1. Внешний вид и элементы управления программы в режиме диагностирования форсунок

Внешний вид рабочего окна программы в режиме диагностирования форсунок представлен на рисунке 7.2.

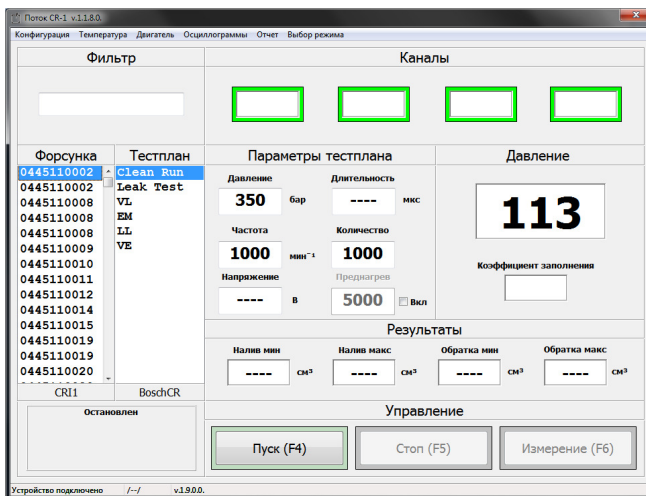


Рисунок 7.2 – Внешний вид рабочего окна программы в режиме диагностирования форсунок

В главном окне программы расположены:

- панель "Фильтр" – для поиска форсунки по номеру;
- панель "Каналы" – для выбора номеров каналов участвующих в диагностике;
- список "Форсунка" – для выбора номера диагностируемой форсунки;
- список "Тестплан" – для выбора тестплана;
- панель "Параметры тестплана" на которой отображаются указанные в тестплане значения:

- давления;
- длительности импульса (отображается только для пользовательских форсунок);
- частоты подачи импульсов;
- количества импульсов измерения;
- напряжения (только для PiezoCR форсунок);
- количества импульсов преднагрева.

- панель "Давление" на которой отображается текущее давление в системе, и коэффициент заполнения управляющего сигнала регулятора давления;

- панель "Результаты" на которой отображаются диапазоны значений налива и обратки указанные в тестплане;
- панель "Управление" на которой расположены кнопки для управления устройством;
- панель на которой отображается текущее состояние устройства (см. табл. 3.1).

7.4.2. Выбор форсунки

Перед диагностированием необходимо выбрать номер форсунки из одноименного списка (см. рис. 7.2).

Также можно осуществить поиск форсунки по номеру. Для этого необходимо ввести последние цифры модели форсунки в поле ввода расположенное на панели "Фильтр" (см. рис. 7.2). Например для того чтобы найти форсунку "0445110295" необходимо ввести в поле ввода "295".

7.4.3. Выбор тестплана

Для диагностируемой форсунки необходимо выбрать тестплан из одноименного списка (см. рис. 7.2). Параметры теста и диапазоны значений налива и обратки, указанные в тестплане, отображаются на панелях "Параметры тестплана" и "Результаты" соответственно.

7.4.4. Корректировка параметров тестплана

Для однократной корректировки параметров тестплана необходимо установить курсор в поле ввода редактируемого параметра и ввести новое значение. При этом цвет поля ввода изменится на светло-зеленый.

7.4.5. Выбор номеров диагностируемых каналов

Выбор номеров каналов на которые будут подаваться управляющие сигналы осуществляется при помощи прямоугольных кнопок расположенных на панели "Каналы" (см. рис. 7.2). Зеленый цвет рамки канал включен, серый – выключен.

7.4.6. Управление предварительным нагревом и запуск

Для того чтобы уменьшить погрешность измерения, связанную с тепловыми расширениями форсунки, рекомендуется перед замером объемной производительности произвести предварительный нагрев форсунки.

При выполнении преднагрева шторка-задвижка перекрывает подачу тестовой жидкости в мерные емкости. После подачи заданного пользователем количества импульсов преднагрева, шторка открывается и происходит подача импульсов, количество которых задано в тестплане.

Для запуска диагностирования с предварительным нагревом, необходимо на панели "Параметры тестплана" (рис. 7.2) установить флажок "Вкл", ввести в поле ввода "Преднагрев" требуемое количество импульсов и нажать кнопку "Пуск (F4)".

Для запуска диагностирования без предварительного нагрева, необходимо на панели "Параметры тестплана" (рис. 7.2) снять флажок "Вкл" и нажать кнопку "Пуск (F4)".

7.4.7. Диагностирование

На этапе "Установка давления" (см. табл. 3.2) текущее давление отображается красным цветом. В случае если используется ручное управление давлением, коэффициент заполнения управляющего сигнала регулятора изменяется при помощи кнопок "Больше-Меньше" расположенных справа от индикатора коэффициента заполнения.

Время срабатывания механического клапана форсунки (VIP) отображается на панели "Каналы" (см. рис. 7.3).

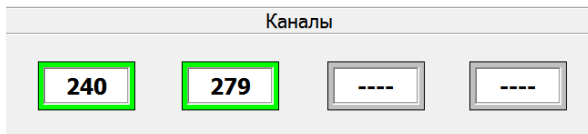


Рисунок 7.3 – Панель "Каналы" в режиме диагностирования

Для остановки диагностирования нажмите кнопку "Стоп (F5)".

7.4.8. Просмотр осциллограмм тока

Для просмотра осциллограмм тока через обмотки электромагнитных форсунок необходимо в строке меню главного окна программы выбрать пункт "Осциллограммы" и в меню выбрать пункт "Осциллограммы тока". На экране появится окно осциллограмм (см. рис. 7.4).

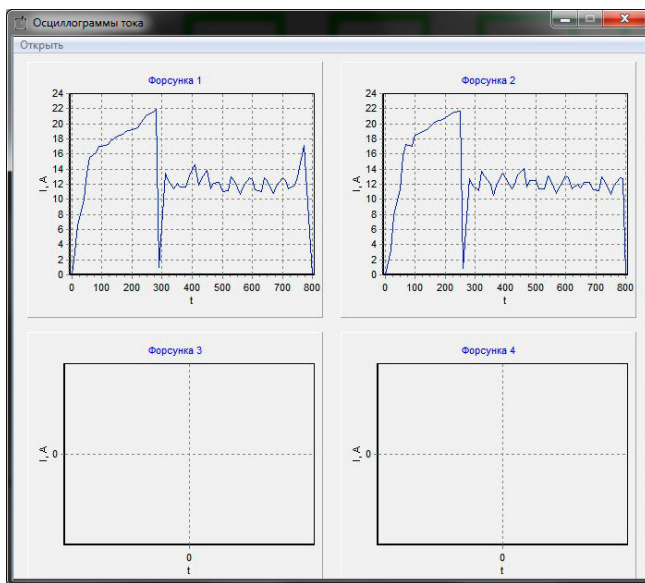


Рисунок 7.4 – Окно просмотра осциллограмм тока

Численные значения оси времени отображаются только для пользовательских форсунок.

7.4.9. Формирование отчета диагностирования

Для занесения результатов диагностирования в отчет необходимо на панели управления главного окна программы выбрать пункт "Отчет" и в выпадающем списке выбрать пункт "Ввод данных".

В открывшемся окне введите в соответствующие поля значения объемной производительности форсунок и нажмите кнопку "ОК". (см. рис. 7.5).

Inj1		Inj2		Inj3		Inj4	
Топливоподача	Обратка	Топливоподача	Обратка	Топливоподача	Обратка	Топливоподача	Обратка
---- см³	0 см³	---- см³	0 см³	---- см³	---- см³	---- см³	---- см³

OK

Рисунок 7.5 - Окно ввода результатов диагностирования

Для распечатки отчета необходимо на панели управления главного окна программы выбрать пункт "Отчет" и в выпадающем списке выбрать пункт "Предпросмотр" либо "Печать".

7.4.10. Создание пользовательских тестпланов

При работе с ПК есть возможность использования пользовательской базы данных тестпланов.

Для создания либо редактирования пользовательских тестпланов необходимо в строке меню главного окна программы выбрать пункт "Конфигурация" и в меню выбрать пункт "Пользовательские тестпланы". На экране появится окно редактирования (см. рис. 7.6).

Форсунка	Тестплан	Тип сигнала	Форсунка	Обозначение типа
Новая 1	Clean Run	BoschCR	Новая 1	
Новая 2	Leak Test			
Новая 3	VL			
	EM			
	LL			
	VE			

Подтвердить Отмена

Тестплан: Clean Run

Напряжение	Давление	Длительность
---- В	350 бар	2180 мкс
Частота	Налив мин	Налив макс
2000 мин ⁻¹	---- см³	---- см³
Количество	Обратка мин	Обратка макс
1000	---- см³	---- см³

Подтвердить Отмена

Рисунок 7.6 - Окно редактирования пользовательских тестпланов

- В окне редактирования расположены:
- список "Форсунка" - для выбора редактируемой форсунки;
 - панель под списком форсунок с кнопками:
 - "+" - добавить новую форсунку;
 - "-" - удалить выбранную форсунку;
 - "▲" - переместить выбранную форсунку вверх по списку;
 - "▼" - переместить выбранную форсунку вниз по списку.
 - список "Тестплан" - для выбора редактируемого тестплана;
 - панель под списком тестпланов с кнопками:
 - "+" - добавить новый тестплан;
 - "-" - удалить выбранный тестплан;
 - "▲" - переместить выбранный тестплан вверх по списку;
 - "▼" - переместить выбранный тестплан вниз по списку.
 - параметры выбранной форсунки;
 - параметры выбранного тестплана.

Редактирование осуществляется путем ввода необходимых параметров в соответствующие поля.

Для подтверждения ввода параметров тестплана или форсунки необходимо нажать кнопку "Подтвердить", для отмены ввода параметров тестплана или форсунки необходимо нажать кнопку "Отменить".

7.5. Режим диагностирования насосов

7.5.1. Внешний вид и элементы управления программы в режиме диагностирования насосов

Внешний вид рабочего окна программы в режиме диагностирования насосов представлен на рисунке 7.7.

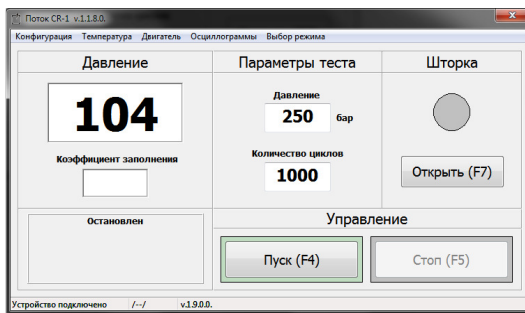


Рисунок 7.7 - Внешний вид рабочего окна программы в режиме диагностирования насосов

В главном окне программы расположены:

- панель "Давление" на которой отображается текущее давление в системе, и коэффициент заполнения управляющего сигнала регулятора давления;
- панель "Параметры теста";

- панель "Шторка" на которой расположены кнопка управления и индикатор состояния шторы-задвижки;
- панель "Управление" на которой расположены кнопки для управления устройством;
- панель на которой отображается текущее состояние устройства (см. табл. 3.1).

7.5.2. Задание параметров тестирования и запуск

Для задания параметров тестирования необходимо установить курсор в поле ввода редактируемого параметра и ввести новое значение и нажать кнопку "Пуск (F4)".

7.5.3. Диагностирование

На этапе "Установка давления" (см. табл. 3.2) текущее давление отображается красным цветом. В случае если используется ручное управление давлением, коэффициент заполнения управляющего сигнала регулятора изменяется при помощи кнопок "Больше-Меньше" расположенных справа от индикатора коэффициента заполнения.

Для остановки диагностирования нажмите кнопку "Стоп (F5)".

7.6. Измерение и регулирование частоты вращения двигателя насоса

Для открытия окна управления двигателем насоса (см. рис. 7.8) необходимо в строке меню главного окна программы выбрать пункт "Двигатель".

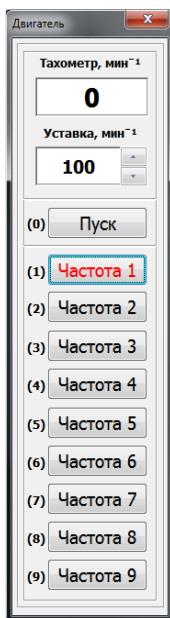


Рисунок 7.8 – Окно управления двигателем насоса

В окне расположены:

- тахометр отображающий частоту вращения двигателя насоса;
- текущее значение уставки и клавиши ее изменения;
- кнопка для включения/отключения двигателя (горячая клавиша "0");
- 9 кнопок для выбора частоты вращения двигателя (горячие клавиши "1" - "9" соответственно. Красным цветом подсвечивается выбранная частота вращения, надписи на кнопках задаются пользователем (см. пункт 7.9.11)).

При запуске диагностирования автоматически включается двигатель, и выбирается частота вращения двигателя в соответствии с настройкой (см. пункт 7.9.11).

7.7. Измерение и регулирование температуры

Для открытия окна управления температурой (см. рис. 7.9) необходимо в строке меню главного окна программы выбрать пункт "Температура".

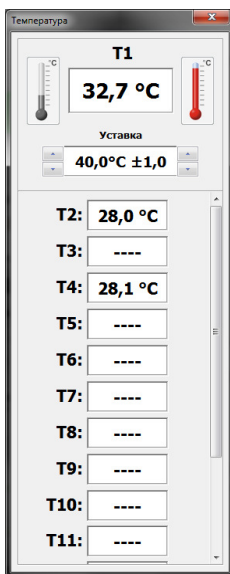






Рисунок 7.9 – Окно управления температурой

В окне расположены:

- индикатор отображающий температуру T1;
- кнопка  для Вкл/Выкл охладителя;
- кнопка  для Вкл/Выкл нагревателя;
- текущее значение уставки и клавиши ее изменения;
- индикатор отображающий температуры T2-T15.

Управление температурой осуществляется по показаниям термометра T1.

Синий цвет кнопки  - охладитель включен, серый - выключен.

Красный цвет кнопки  нагреватель включен, серый - выключен.

7.8. Просмотр осциллограммы давления

Для просмотра осциллограммы изменения давления в системе необходимо в строке меню главного окна программы выбрать пункт "Осциллограммы" и в меню выбрать пункт "Осциллограммы давления". На экране появится окно осциллограмм (см. рис. 7.10).

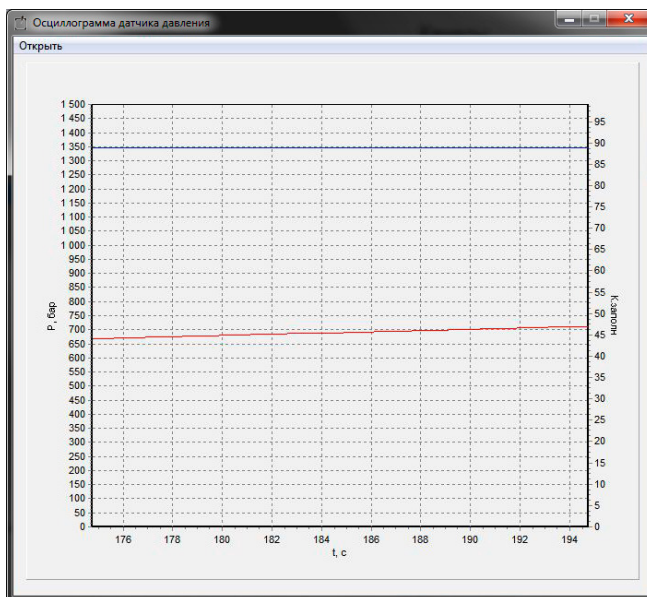


Рисунок 7.10 - Окно просмотра осциллограмм давления

График синего цвета - давление, график красного цвета - коэффициент заполнения управляющего сигнала регулятора.

7.9. Настройка устройства

Для перехода к настройкам необходимо выбрать в строке меню главного окна программы выбрать пункт "Конфигурация" и в меню выбрать пункт "Настройки". На экране появится окно настроек (см. рис. 7.11).

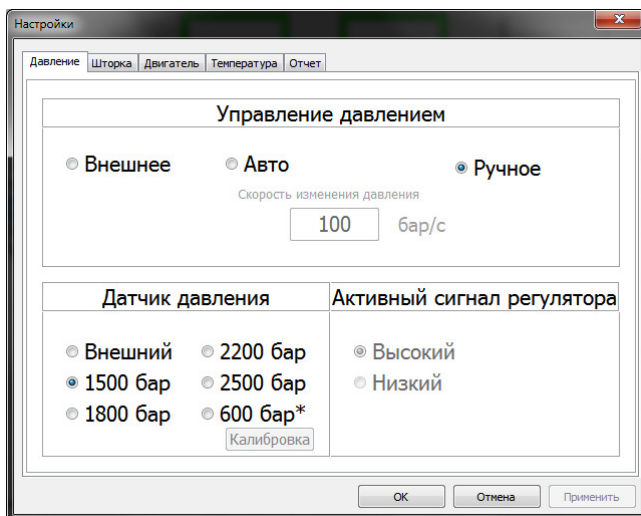


Рисунок 7.11 – Окно настроек

В окне настроек расположена панель с закладками:

- Давление – для выбора датчика давления и режима управления давлением;
- Шторка – для выбора схемы управления шторкой-задвижкой;
- Двигатель – для настройки тахометра и схемы управления частотным преобразователем;
- Температура – для управления цифровыми термодатчиками и выбора режима управления кондиционером;
- Отчет – для настройки параметров отчета.

7.9.1. Настройка режима управления давлением

Для выбора режима управления давлением необходимо в окне настроек (см. рис. 7.11) выбрать закладку "Давление" и на панели "Управление давлением" выбрать необходимый режим управления.

- *Внешнее* – управление давлением осуществляется внешним устройством;
- *Авто* – управление давлением осуществляется устройством "Поток CR-1" путем изменения коэффициента заполнения управляющего сигнала регулятора давления;
- *Ручное* – управление давлением осуществляется пользователем путем изменения коэффициента заполнения управляющего сигнала регулятора давления при помощи устройства "Поток CR-1".

При выборе автоматического режима управления давлением пользователю будет предложено задать скорость изменения давления.

Во избежание разрывов либо срывов топливopодающих магистралей рекомендуется использовать плавное нарастание и снижение давления. Нормальной скоростью изменения давления является 100-150 бар/с.

7.9.2. Выбор датчика давления

Для выбора режима управления давлением необходимо в окне настроек (см. рис. 7.11) выбрать закладку "Давление" и на панели "Датчик давления" выбрать используемый датчик давления.

• *Внешний* – измерение давления осуществляется внешним устройством.

Автоматический режим управления давлением в таком режиме невозможен. Подача импульсов открытия на форсунки происходит сразу после запуска диагностики;

• 1500бар, 1800бар, 2200бар, 2500бар – штатные датчики Common Rail;

• 600бар* – пользовательский датчик давления с возможностью калибровки и задания диапазона измерения (см. пункт 7.9.3).

7.9.3. Калибровка датчика давления

В устройстве реализована возможность калибровки и задания диапазона измерения пользовательского датчика давления.

Для этого необходимо:

1. В окне настроек (см. рис. 7.11) выбрать закладку "Давление".

2. На панели "Датчик давления" выбрать пользовательский датчик давления (помечен звездочкой).

3. Нажать кнопку "Калибровка" и следовать инструкциям на экране.

7.9.4. Выбор схемы управления шторкой-задвижкой

В большинстве случаев устройство работает в комплексе со стендом в котором размещены мерные емкости для замера объемной производительности форсунки. Подачу тестовой жидкости в мерный блок перекрывает электроуправляемая шторка-задвижка.

В устройстве реализованы 3 схемы управления шторкой-задвижкой:

Схема 1 "Двигатель" рекомендуется при использовании электродвигателя в качестве механизма управления шторкой. Схема представлена на рис. 7.12.

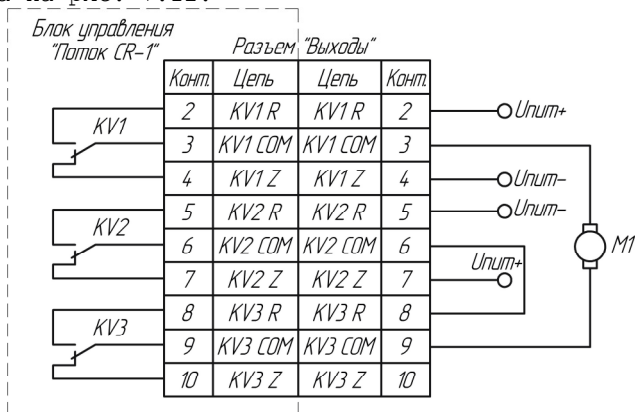


Рисунок 7.12 – Управление шторкой-задвижкой. Схема 1

Для открытия шторки устройство выполняет следующие действия:

1. Включаются реле KV1-KV3;
2. По истечении времени срабатывания шторки-задвижки (см. пункт 7.9.5) реле KV3 выключается.

Для закрытия шторки устройство выполняет следующие действия:

1. Реле KV1, KV2 выключаются, а реле KV3 включается;
2. По истечении времени срабатывания шторки-задвижки (см. пункт 7.9.5) реле KV3 выключается.

Схема 2 "Соленоид" рекомендуется при использовании одного электромагнита в качестве механизма управления шторкой. Схема представлена на рис. 7.13.



Рисунок 7.13 - Управление шторкой-задвижкой. Схема 2

Для открытия шторки включаются реле KV1;
 Для закрытия шторки выключаются реле KV1;

Схема 3 "Коромысло" рекомендуется при использовании двух электромагнитов в качестве механизма управления шторкой. Схема представлена на рис. 7.14.

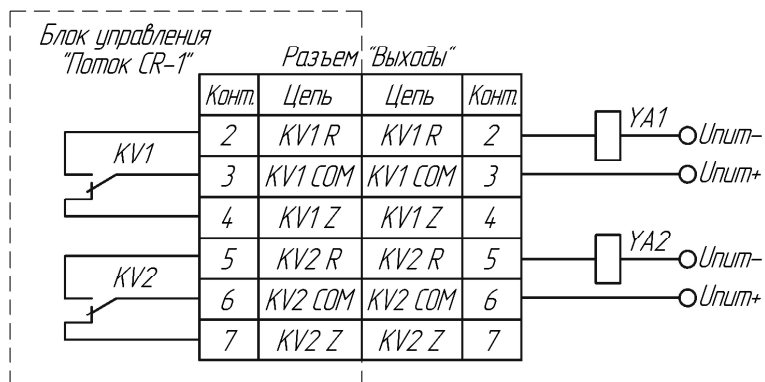


Рисунок 7.14 - Управление шторкой-задвижкой. Схема 3

Для открытия шторки устройство выполняет следующие действия:

1. Включаются реле KV1;
2. По истечении времени срабатывания шторки-задвижки (см. пункт 7.9.5) реле KV1 выключается.

Для закрытия шторки устройство выполняет следующие действия:

1. Включаются реле KV2;
2. По истечении времени срабатывания шторки-задвижки (см. пункт 7.9.5) реле KV2 выключается.

Для выбора схемы управления шторкой необходимо в окне настроек (см. рис. 7.11) выбрать закладку "Шторка" и на панели "Схема" выбрать используемую схему управления шторкой (см. рис. 7.15).

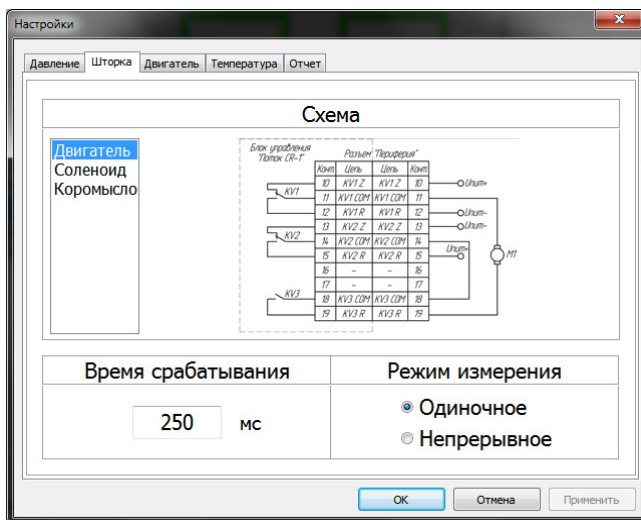


Рисунок 7.15 – Окно настройки шторки-задвижки

7.9.5. Настройка времени срабатывания шторки-задвижки

Для уменьшения погрешности измерения рекомендуется настроить время физического срабатывания шторки.

Для этого необходимо в окне настроек (см. рис. 7.11) выбрать закладку "Шторка" и задать время срабатывания шторки на одноименной панели (см. рис. 7.15).

7.9.6. Настройка режима измерения

Программа позволяет выбрать режим измерения:

1. **Режим одиночного измерения.** В режиме одиночного измерения после проведения замера объемной производительности форсунки процесс диагностики будет автоматически остановлен.

2. **Режим непрерывных измерений.** В режиме непрерывных измерений после проведения замера объемной производительности

форсунки, шторка-задвижка автоматически закроется, однако импульсы активации на форсунки не прекратятся. Для проведения следующего измерения (открытия шторки-задвижки) необходимо нажать клавишу "Измерение (F6)".

Для выбора режима измерения необходимо в окне настроек (см. рис. 7.11) выбрать закладку "Шторка" и на панели "Режим измерения" выбрать необходимый режим (см. рис. 7.15).

7.9.7. Настройка тахометра

При использовании измерения частоты вращения двигателя насоса требуется задать количество импульсов на один оборот двигателя.

Для этого необходимо в окне настроек (см. рис. 7.11) выбрать закладку "Двигатель" и на панели "Тахометр" задать количество импульсов на один оборот двигателя (см. рис. 7.16).

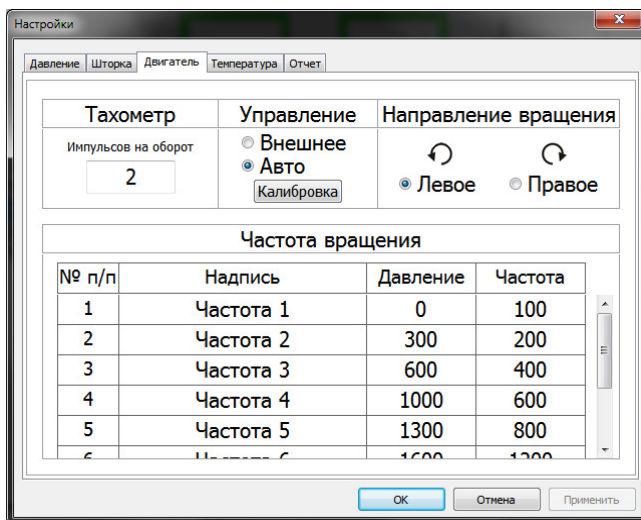


Рисунок 7.16 – Окно настройки измерения и регулировки частоты вращения двигателя

7.9.8. Настройка направления вращения двигателя насоса

Устройство позволяет пользователю задать направление вращения двигателя насоса: правое и левое.

При выборе правого направления вращения транзистор VT1 открыт, транзистор VT2 закрыт (см. рис. 7.17).

При выборе левого направления вращения транзистор VT1 закрыт, транзистор VT2 открыт (см. рис. 7.17).

Не рекомендуется изменять направление вращения при работающем двигателе, т.к. это может привести к выходу из строя частотного преобразователя.

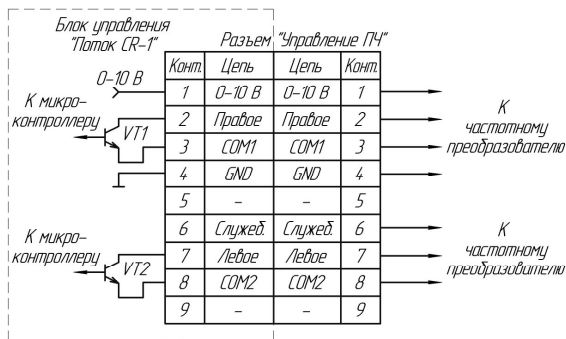


Рисунок 7.17 – Распайка разъема "Управление ПЧ".

Для настройки направления вращения необходимо в окне настроек (см. рис. 7.11) выбрать закладку "Двигатель" и на панели "Направление вращения" задать направление вращения (см. рис. 7.17).

7.9.9. Настройка режима управления двигателем насоса

Для настройки направления вращения двигателя необходимо в окне настроек (см. рис. 7.11) выбрать закладку "Двигатель" и на панели "Управление" выбрать необходимый режим управления двигателем (см. рис. 7.16).

- Внешнее – управление двигателем насоса осуществляется внешним устройством в ручном режиме;
- Авто – управление двигателем насоса осуществляется устройством "Поток CR-1" при помощи частотного преобразователя. Сигнал управления частотным преобразователем передается по интерфейсу 0-10 В.

При выборе автоматического режима управления двигателем пользователю необходимо выполнить калибровку частотного преобразователя (см. пункт 7.9.10).

7.9.10. Калибровка частотного преобразователя

В устройстве реализована возможность калибровки частотного преобразователя.

Для этого необходимо в окне настроек (см. рис. 7.11) выбрать закладку "Двигатель" и на панели "Управление" нажать кнопку "Калибровка" и следовать инструкциям на экране.

При замене либо изменении настроек частотного преобразователя необходимо обязательно выполнить повторную калибровку.

7.9.11. Настройка управления частотным преобразователем

Управление частотным преобразователем осуществляется по интерфейсу 0-10В с помощью цифро-аналогового преобразователя встроенного в устройство.

В устройстве реализована функция автоматического выбора частоты вращения двигателя насоса в зависимости от давления заданного тестпланом. Это функция позволяет уменьшить нагрузку на регулятор давления, а также снизить энергопотребление.

Соответствие частоты вращения и диапазона давлений задается в окне настроек (см. рис. 7.11), на закладке "Двигатель" (см. рис. 7.16).

В таблице, расположенной на панели "Частота вращения", задается надпись на кнопках выбора частоты (см. рис. 7.8), максимальное давление и частота вращения двигателя насоса.

Например, необходимо настроить три частоты вращения (низкая – 600 об/мин, средняя – 1000 об/мин, высокая – 2000 об/мин) соответствующие следующим диапазонам давлений: 0 – 500 бар; 501 – 1000 бар; 1001 – 1500 бар.

Пример настройки изображен на рис. 7.18.

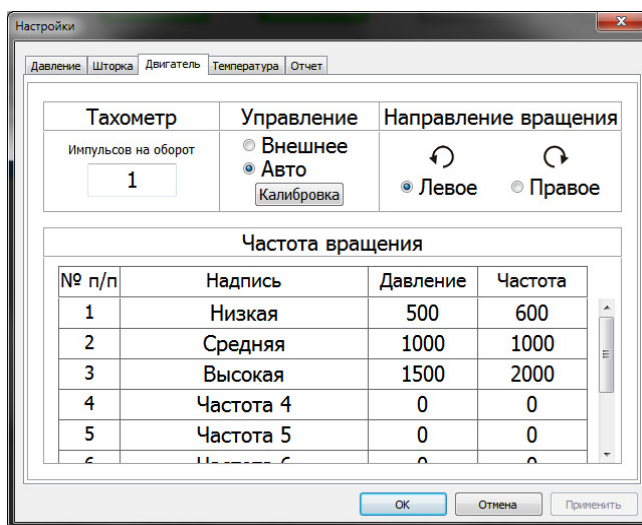


Рисунок 7.18 – Пример настройки частот вращения

7.9.12. Настройка цифровых термодатчиков

В устройстве, в качестве температурных датчиков, используются цифровые термометры DS18B20.

Управление температурой осуществляется по показаниям термодатчика T1.

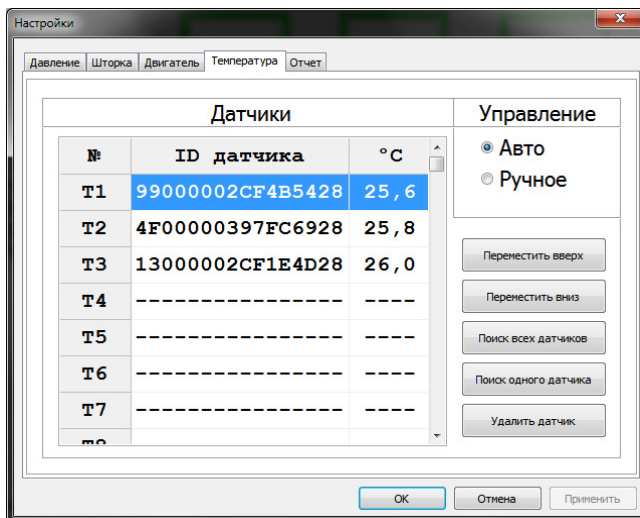


Рисунок 7.19 – Окно настройки температуры

Прописать термодатчики в устройство можно одним из двух способов:

Способ 1:

1. В окне настроек (см. рис. 7.11) выбрать закладку "Температура" (см. рис. 7.19).
2. Подключить ВСЕ термодатчики к устройству.
3. Нажать кнопку "Поиск всех датчиков". В случае успешного поиска таблица заполнится уникальными ID подключенных датчиков.
4. При необходимости кнопками "Переместить вверх", "Переместить вниз" упорядочить датчики в необходимой последовательности.

Способ 2:

1. В окне настроек (см. рис. 7.11) выбрать закладку "Температура" (см. рис. 7.19).
2. Подключить ОДИН датчик к разъему "Датчики".
3. На панели "Датчики" в таблице выделить строку в которую вы хотите записать текущий датчик.
4. Нажать кнопку "Поиск одного датчика". В случае успешного поиска, в выбранную строку таблицы запишется уникальный ID подключенного датчика.
5. Повторить пункты 2-4 для все датчиков.

7.9.13. Настройка режима управления температурой

Управление нагревателем и охладителем осуществляется при помощи двух реле встроенных в устройство (см. рис. 7.20).

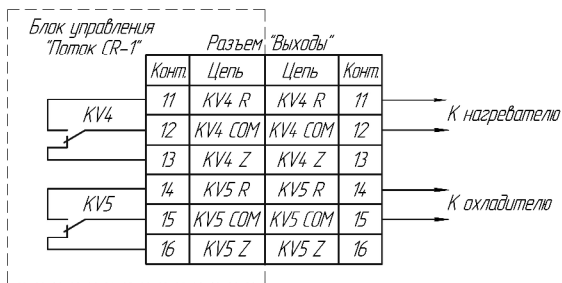


Рисунок 7.20 – Распайка разъема "Выходы".

Для выбора режима управления температурой необходимо в окне настроек (см. рис. 7.11) выбрать закладку "Температура" и на панели "Управление" выбрать необходимый режим управления.

- Авто – управление нагревателем и охладителем осуществляется устройством "Поток CR-1" в автоматическом режиме;
- Ручное – управление нагревателем и охладителем осуществляется пользователем при помощи устройства "Поток CR-1".

7.9.14. Настройка отчета диагностирования

Для настройки отчета необходимо в окне настроек (см. рис. 7.11) выбрать закладку "Отчет" и ввести в поля ввода соответствующий данные: название СТО, контактный телефон, логотип СТО (см. рис. 7.21).

Для автоматического отображения окна ввода данных (см. рис. 7.6) после остановки диагностирования, установите на панели "Ввод данных" флажок "Автоматически отображать окно ввода по окончании измерения"

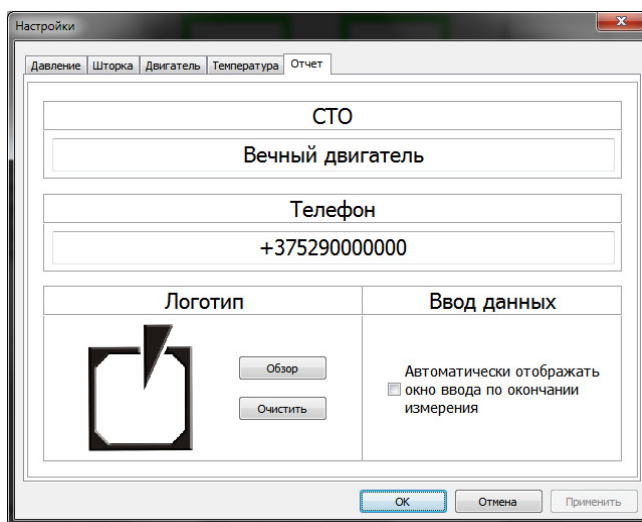


Рисунок 7.21 – Окно настройки отчета диагностирования

7.9.15. Обновление программного обеспечения устройства

Для обновления программного обеспечения устройства необходимо в строке меню выбрать пункт "Конфигурация" и в меню выбрать пункт "Обновление", в появившемся окне обновления ПО устройства (см. рис. 7.22), нажать кнопку "Обновить". В этом же окне указана текущая и доступная версия программного обеспечения устройства.

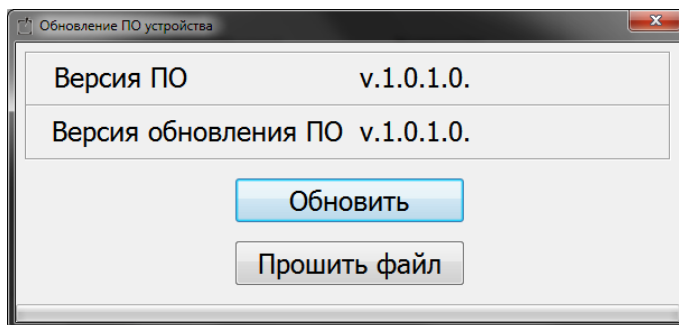


Рисунок 7.22 – Окно обновления программного обеспечения устройства

8. Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации устройства при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения – 12 месяцев со дня продажи.

2. Гарантийный срок хранения устройства – 12 месяцев со дня изготовления.

3. Все условия гарантии действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой предоставлена гарантия.

4. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

4.1. При нарушении правил и условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

4.2. При наличии на изделии следов несанкционированного ремонта, механических повреждений и иных признаков внешнего воздействия.

4.3. При повреждениях вызванных стихией, пожаром, бытовыми факторами, а также несчастными случаями.

4.4. В случае выхода из строя при зафиксированных бросках напряжения в электрических сетях и несоответствии стандартам кабельных коммуникаций.

5. Гарантийный ремонт производится в уполномоченных сервисных центрах расположенных по адресу:

212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 63, оф. 205. т/факс: +375-222-29-99-81, +375-29-741-12-00

9. Комплект поставки

Блок управления "Поток CR-1" поставляется в комплекте, указанном в таблице 9.1.

Таблица 9.1. Комплект поставки блока управления "Поток CR-1"

Наименование	Количество, шт.
Блок управления "Поток CR-1"	1
Кабель-удлиннитель для форсунок	1
Кабель-переходник для форсунок	4
Кабель-переходник для регуляторов	1
Кабель-переходник для датчика давления	1
Разъем 0-0182642-1 ("Выходы")	1
Разъем DB-9M ("Управление ПЧ")	1
Разъем DB-25M ("Датчики")	1
Индуктивный датчик	1
Температурный датчик DS18B20	5
Кабель USB АМ-ВМ	1
Кабель питания 220 В	1
Руководство по эксплуатации	1

10. Свидетельство об упаковке

Блок управления "Поток CR-1" заводской номер _____
упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской
документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____
(подпись)

М.П.

Изделие после упаковки принял _____
(подпись)

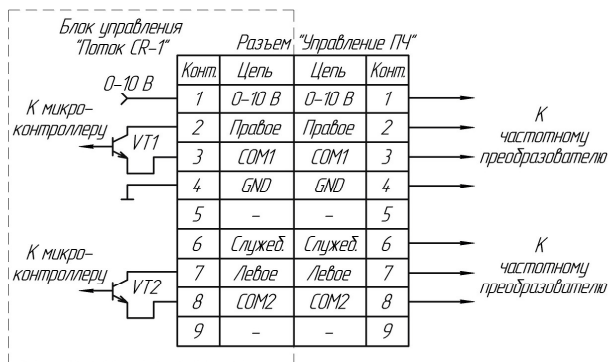


Рисунок А.3 - Распайка разъема "Управление ПЧ". Пример подключения частотного преобразователя

Распайка разъема "Датчик давления" приведена в таблице А.1

Таблица А.1 - Распайка разъема "Датчик давления"

Контакт	Значение
1	Питание датчика давления +5В
2	Общий провод
3	Выход сигнала датчика давления
4	Общий провод

Распайка разъема "Регуляторы" приведена в таблице А.2

Таблица А.2 - Распайка разъема "Регуляторы"

Контакт	Значение
1	Регулятора давления 1 (минус)
2	Регулятора давления 1 (плюс)
3	Регулятора давления 2 (минус)
4	Регулятора давления 2 (плюс)

Распайка разъема "Форсунки" приведена в таблице А.3

Таблица А.3 - Распайка разъема "Форсунки"

Контакт	Значение
1	Канал 4 (плюс)
2	Канал 4 (минус)
3	Канал 3 (плюс)
4	Канал 3 (минус)
5	Канал 2 (плюс)
6	Канал 2 (минус)
7	Канал 1 (плюс)
8	Канал 1 (минус)
9	Не используется